

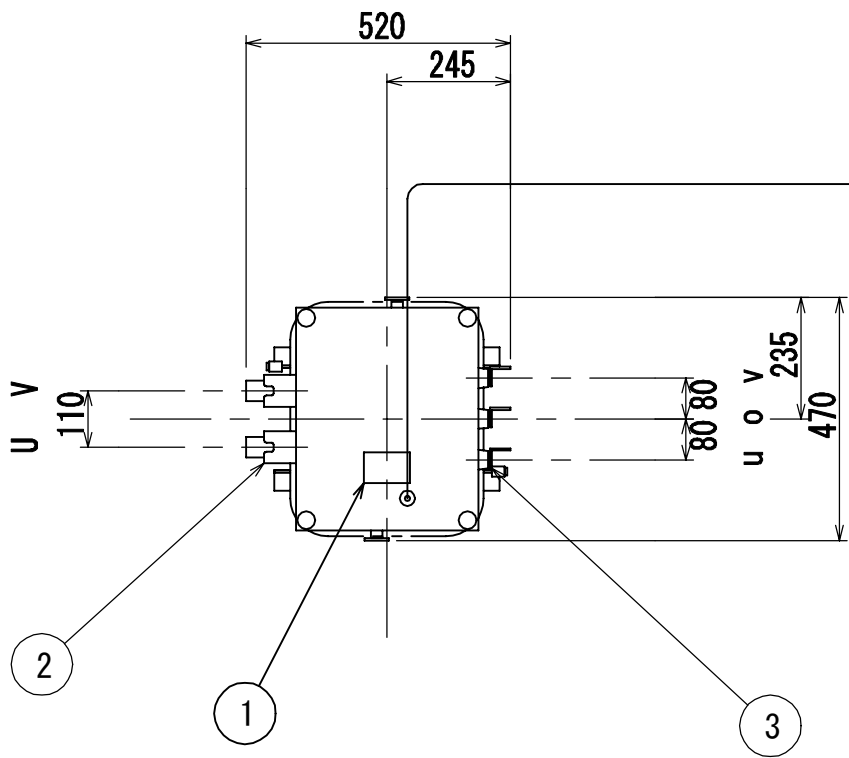



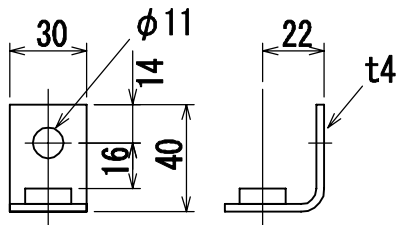


電線挿入穴6X10コバン穴

一次端子詳細図

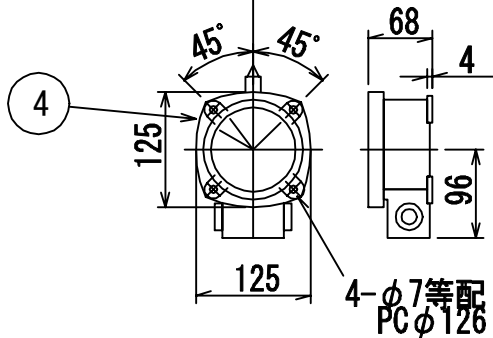

二次端子詳細図

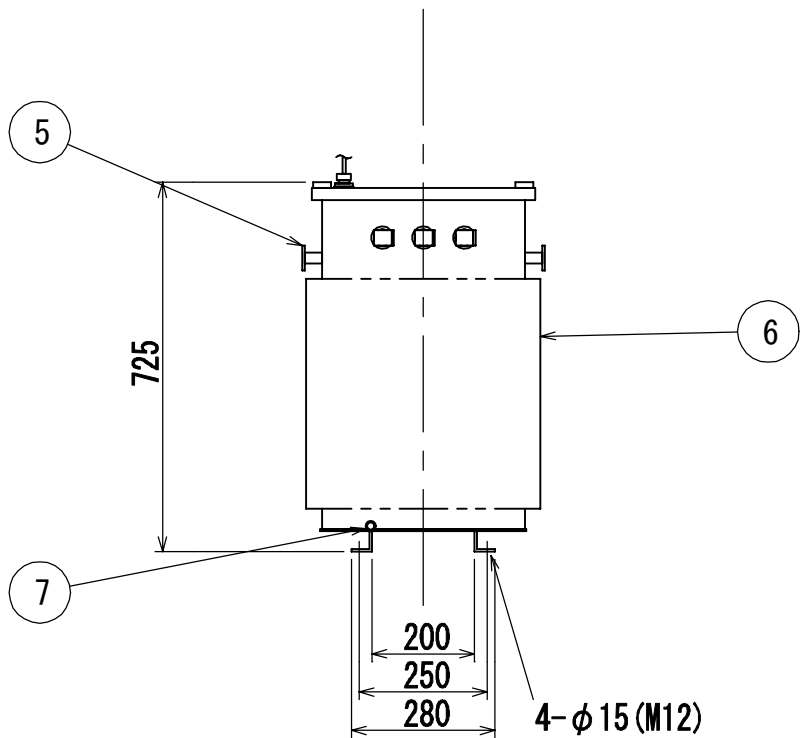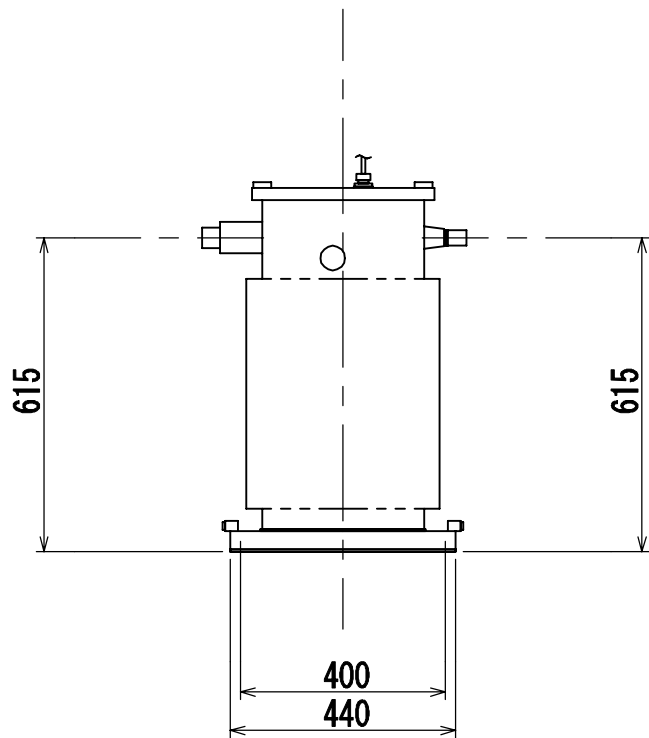

NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	ダイヤル温度計
5	総体つり耳
6	放熱器
7	接地端子 (38mm2以下) 対角2ヶ所

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	25.09.09	油量変更	大田	藤森	森本
B	25.11.21	ダイヤル温度計図及び寸法変更	金谷	藤森	森本
特記事項 形式 T3SE-0050P-0 適用規格 JIS C 4304:2024 2026トッランナー変圧器 巻線温度上昇65K 出荷時タップ 6600V 油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。 耐震強度 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G ダイヤル温度計別置リード3m (警報接点最高指示針付) 定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。					
TITLE 変圧器 (高効率形) DISTRIBUTION TRANSFORMER					
屋外用油入自冷式					
相数	1φ				
周波数	60 Hz				
容量	50 kVA				
一次電圧	R 6600 F 6300 6000 V				
二次電圧	210-105 V 単三専用				
三次電圧					
総質量	245 kg				
中身質量	— kg				
油塗装色	マンセル記号 N5.5				
台数	1		指番 PROCESS No.		
尺度 SCALE	1/15		DIM. IN mm		
作成日 DATE	2025.05.30				
担当 DES'D	藤森		検図 CHK'D	川上	
承認 APP'D	森本		管理 ADMIN'D		
DWG. No.	3RZ19649B				
株式会社 ダイヘン DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN					