


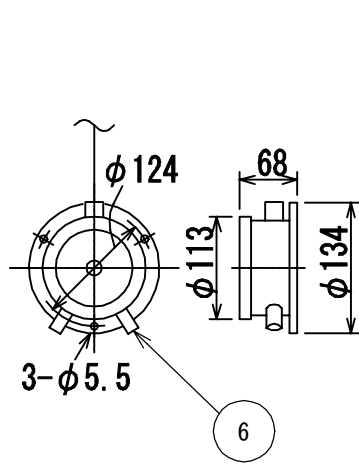
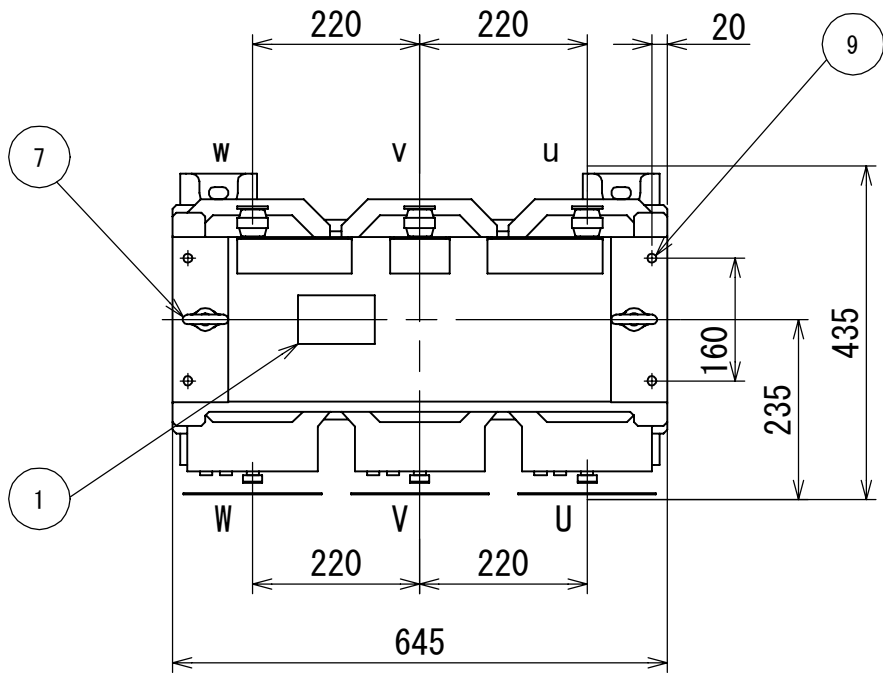
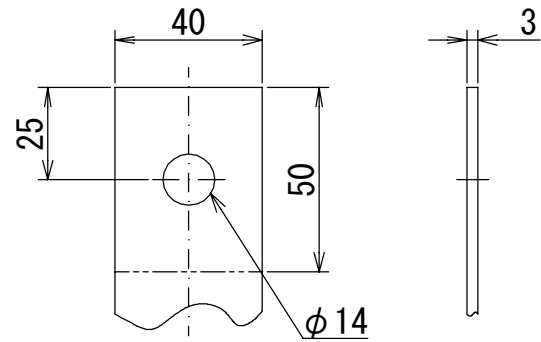


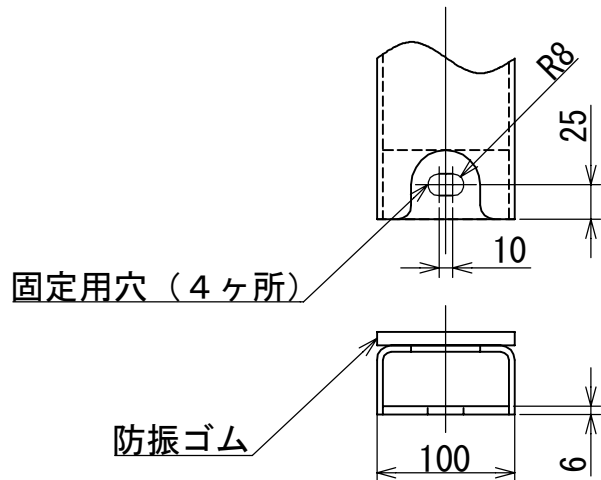

一次端子詳細図

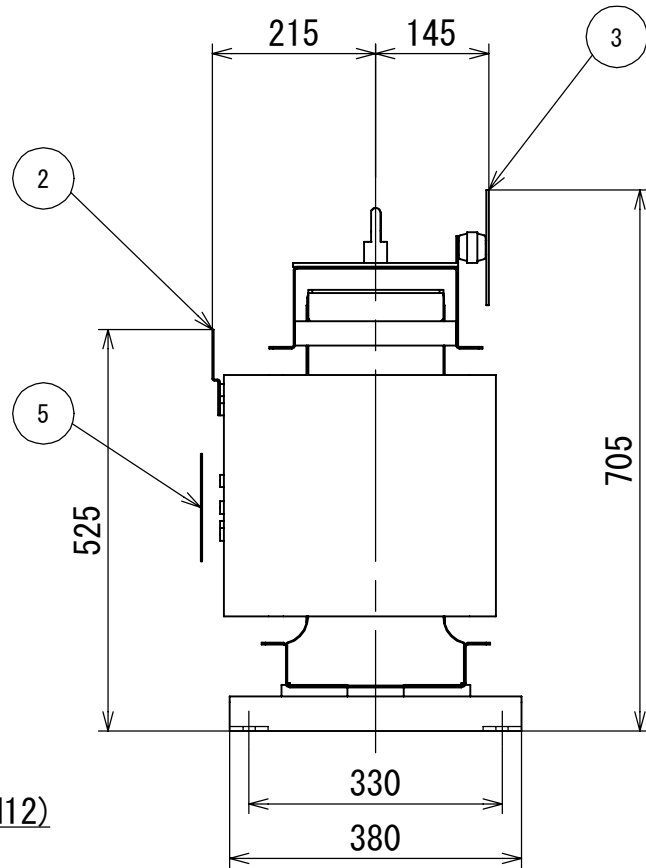

二次端子詳細図

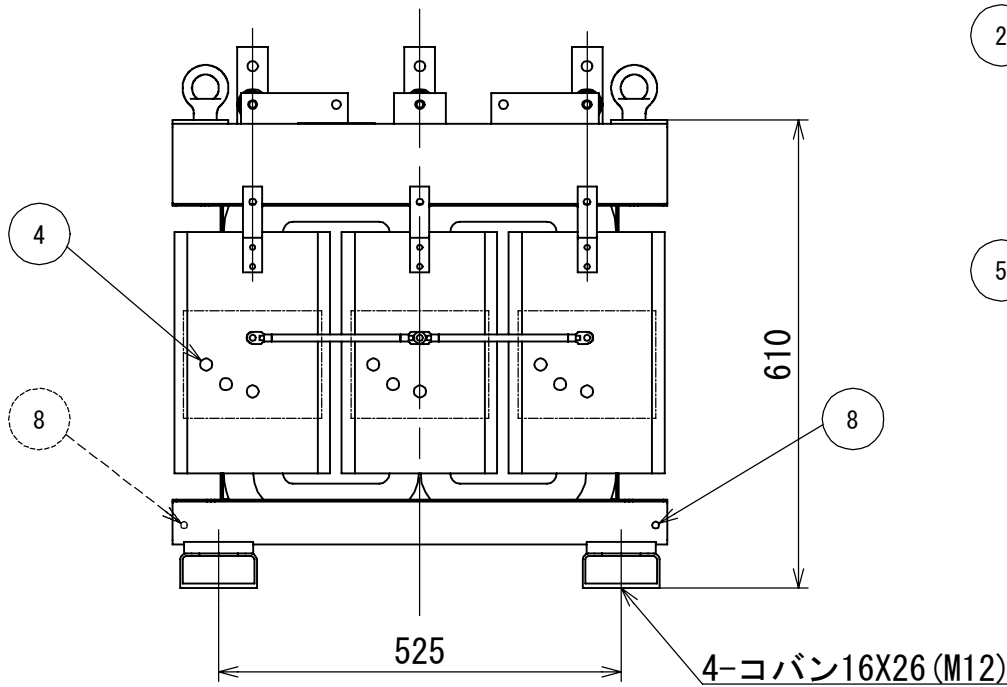

固定部詳細図

NO	部品名
1	銘板
2	一次端子
3	二次端子
4	タップ切換端子
5	一次充電部カバ
6	ダイヤル温度計
7	総体つり手
8	接地端子 (M8ボルト) 対角2ヶ所
9	変位抑制用穴 (4-φ12)

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	25. 09. 04	ダイヤル温度計リード 長さ4→3mに変更	倉橋	藤森	森本
B	25. 11. 21	ダイヤル温度計図及び寸法変更	金谷	藤森	森本

特記事項
形式 T3MP-0030K-0
適用規格 JIS C 4306:2024
2026トッランナー変圧器
出荷時タップ 6600 V
一次端子カバ(透明)付
ダイヤル温度計
(警報接点最高指示針付) リード3m
耐震強度 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G
据付中心より
一次配線寸法は 235mm です
二次配線寸法は 200mm です
定格銘板の予備 1 枚/台を付属(シール)

TITLE
モールド変圧器(高効率形)
DISTRIBUTION TRANSFORMER

屋内用モールド乾式自冷式

相数	3
周波数	50 Hz
容量	30 kVA

一次電圧	R 6600 F 6300 6000 V
------	----------------------------

二次電圧	210 V
------	-------

三次電圧	
------	--

総質量	330 kg
-----	--------

耐熱クラス	F
-------	---

塗装色	マンセル記号 MUNSELL N7
-----	----------------------

台数	1	指番 PROCESS No.
尺度 SCALE	1/10	DIM. IN mm

作成日 DATE	2025. 06. 27	検図 CHK'D
----------	--------------	----------

担当 DES'D	倉橋	川上
----------	----	----

承認 APP'D	森本	管理 ADMIN'D
----------	----	------------

DWG. No.	3RZ19532-0108	B
----------	---------------	---